

Maßblatt für Leckschutzauskleidung AK-S mit zwei Domhälsen

Zylindrische Behälter nach DIN 6608 o. ä.

Per Fax an:

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
 Werk Amorbach
 Von-Stein-Str. 17
 63916 Amorbach
 Tel. +49 7135 102-381
 Fax +49 7135 102-388


Absender:

Gewünschter Liefertermin:

Bestell-Nr.:

Com.:

Tankvolumen: _____ Liter

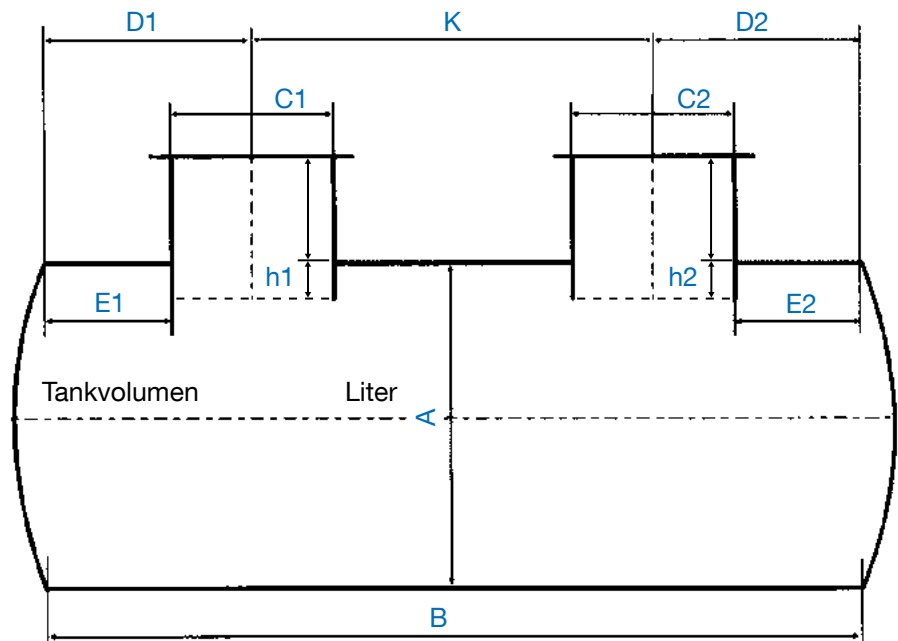

- A) Behälter-Ø: _____
 Hat der Tank Verstärkungsringe? _____
- B) Länge über Schweißnaht hinaus (Beginn der Rundungen): _____
 Maßaufnahme durch: _____
- C1) Domhals Ø: _____ C2): _____
- D1) Beginn der Rundung bis Dommitte: _____ D2): _____
- E1) Kontrollmaß (Beginn Rundung bis Domhals): _____ E2): _____
- K) Kontrollmaß (Dommitte bis Dommitte): _____
- h) Überstand Domhals innen h1): _____ h2): _____

_____ Datum

_____ Firmenstempel, Unterschrift